LEGENDA:

- DF - Detector de fum
- BM - Declansator manual
- DG - Detector de gaz
- ECS - Echipament de control si semnalizare
- SI - Sirena interioara
- SE - Sirena exterioara
- MCI - Modul adresabil comanda intrerup. ECS - TG
- Tablou general distributie TG
- Cablu antiincendiu JE-H(St)H-E30 2x2x0,8 mm² rezistent la foc 30 minute
- Cablu incendiu alimentare ECS CYY-F 3x2,5 mm² rezistent la foc 30 minute

Nota:
In cazul in care se vor monta instalatii tehnologice in zona podului, se vor prevedea si in aceasta incapere senzori de fum.

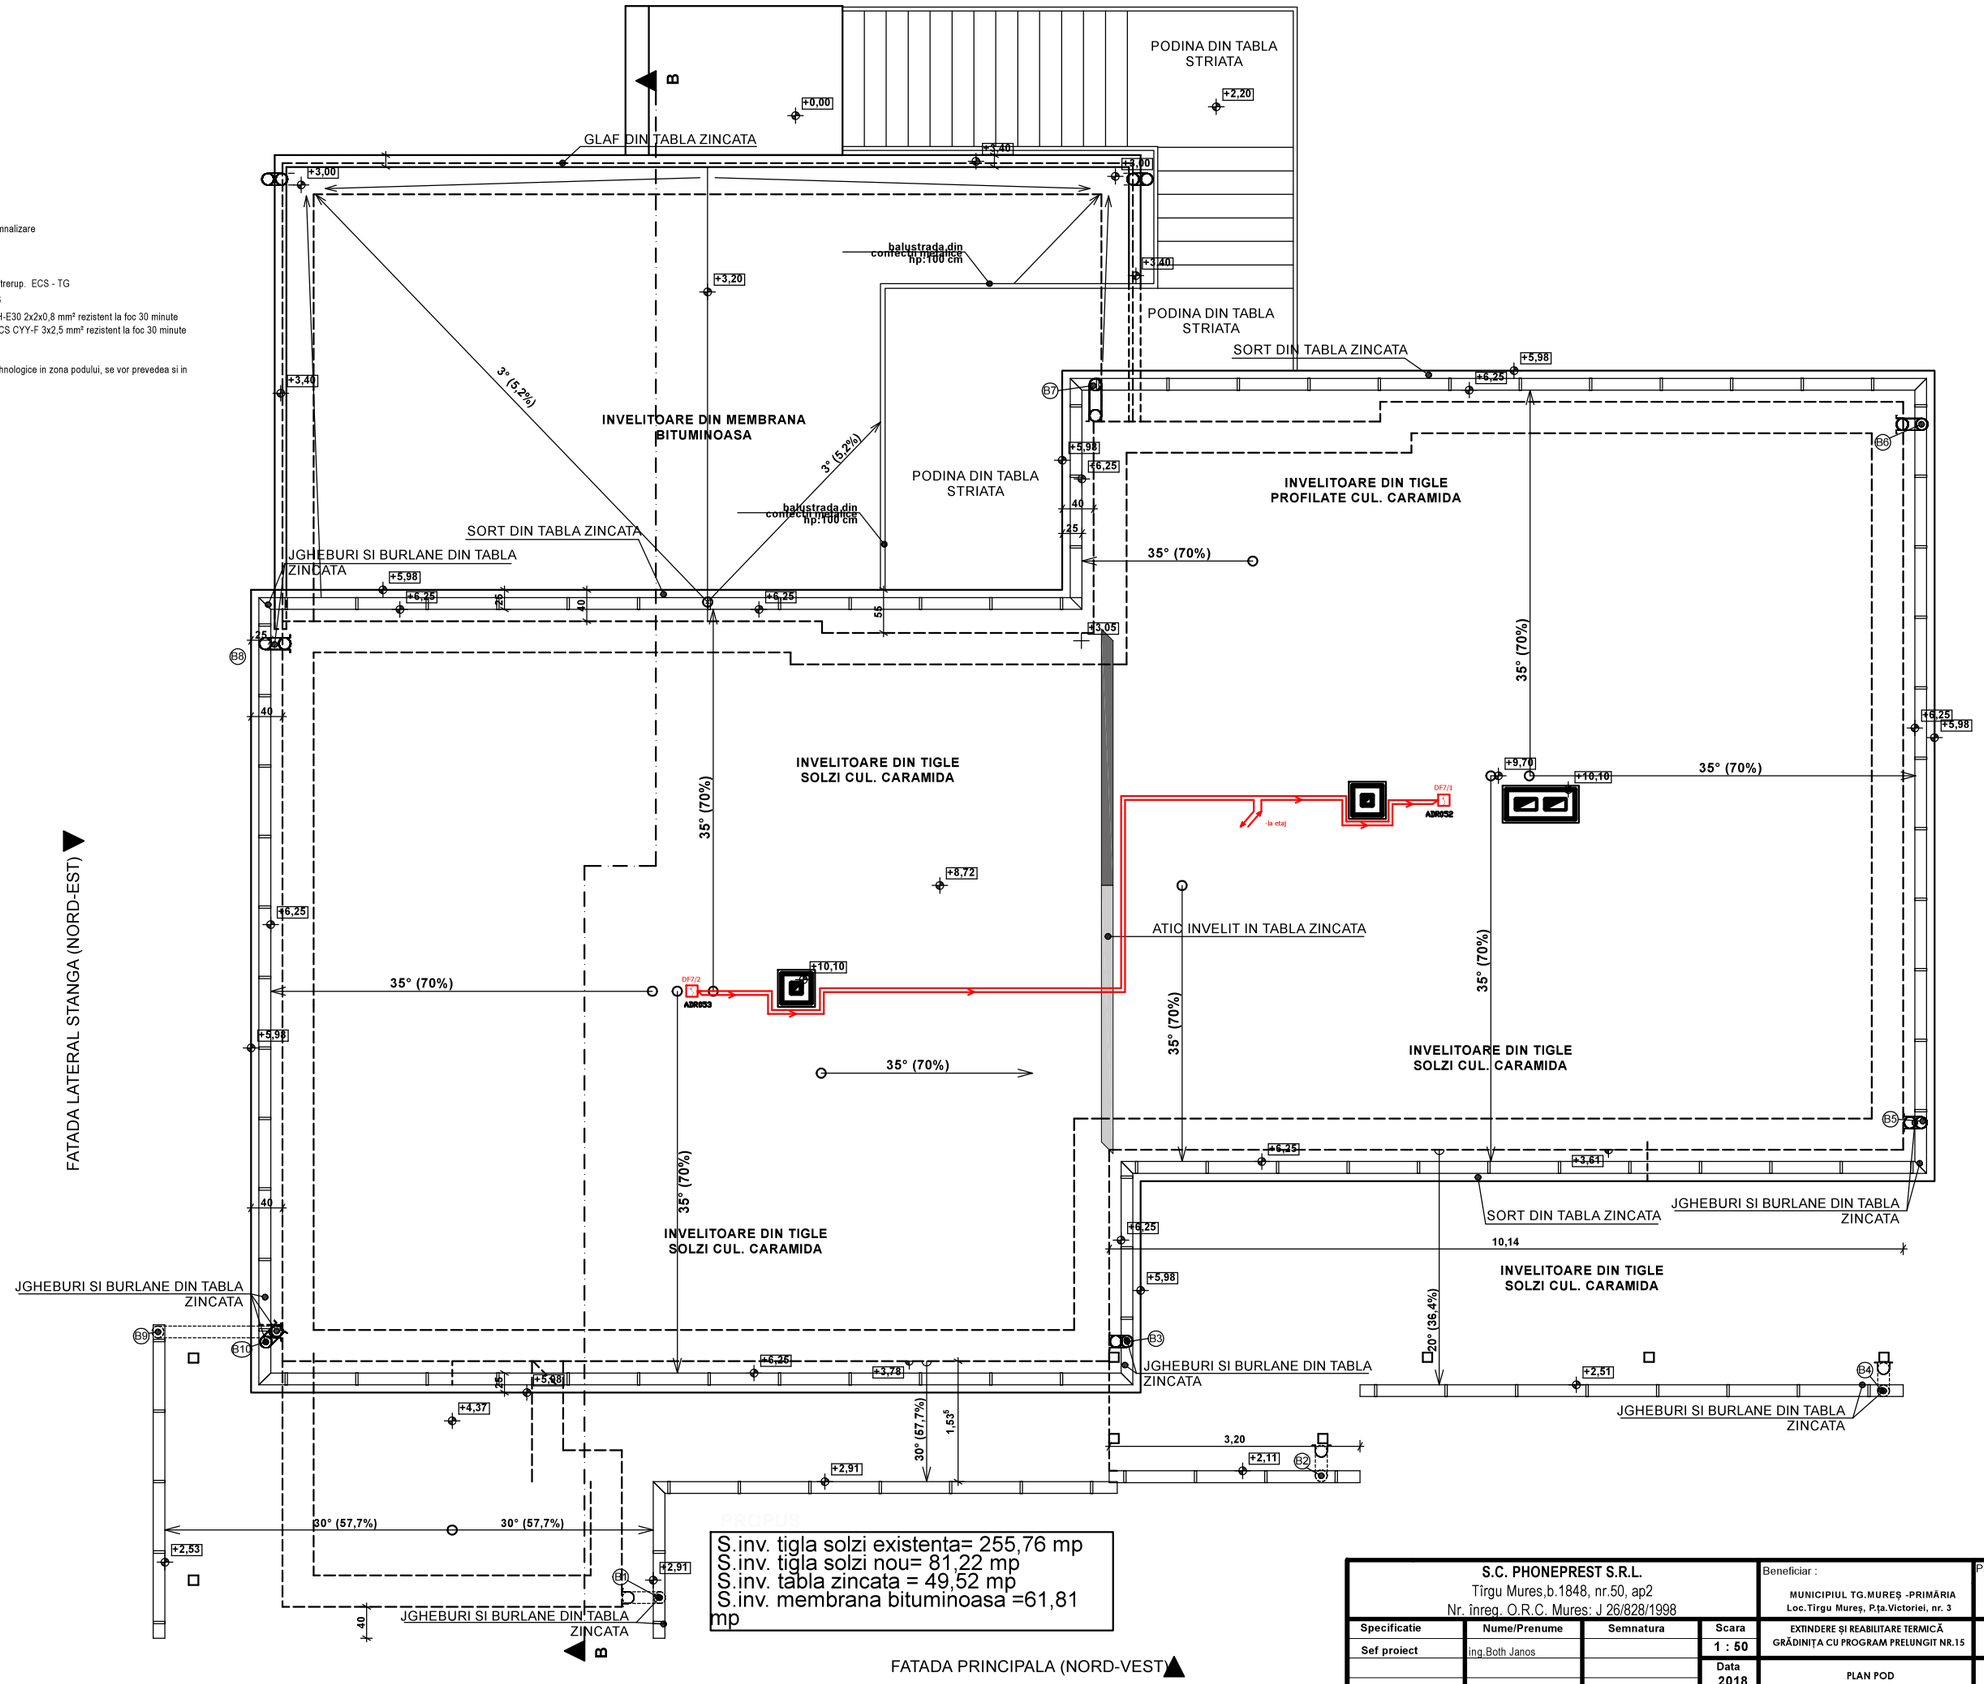

S.inv. tigla solzi existenta= 255,76 mp
S.inv. tigla solzi nou= 81,22 mp
S.inv. tabla zincata = 49,52 mp
S.inv. membrana bituminoasa =61,81 mp

S.C. PHONEPREST S.R.L. Tîrgu Mureș,b.1848, nr.50, ap2 Nr. înreg. O.R.C. Mureș: J 26/828/1998				Beneficiar : MUNICIPIUL TG.MUREŞ -PRIMĂRIA Loc.Tîrgu Mureş, P.ţa.Victoriei, nr. 3	Proiect nr. 45
Specificatie	Nume/Prenume	Semnatura	Scara 1 : 50	EXTINDERE ŞI REABILITARE TERMICĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.15	Faza P.Th.
Sef proiect	ing.Both Janos		Data 2018	PLAN POD	Plansa nr. I4