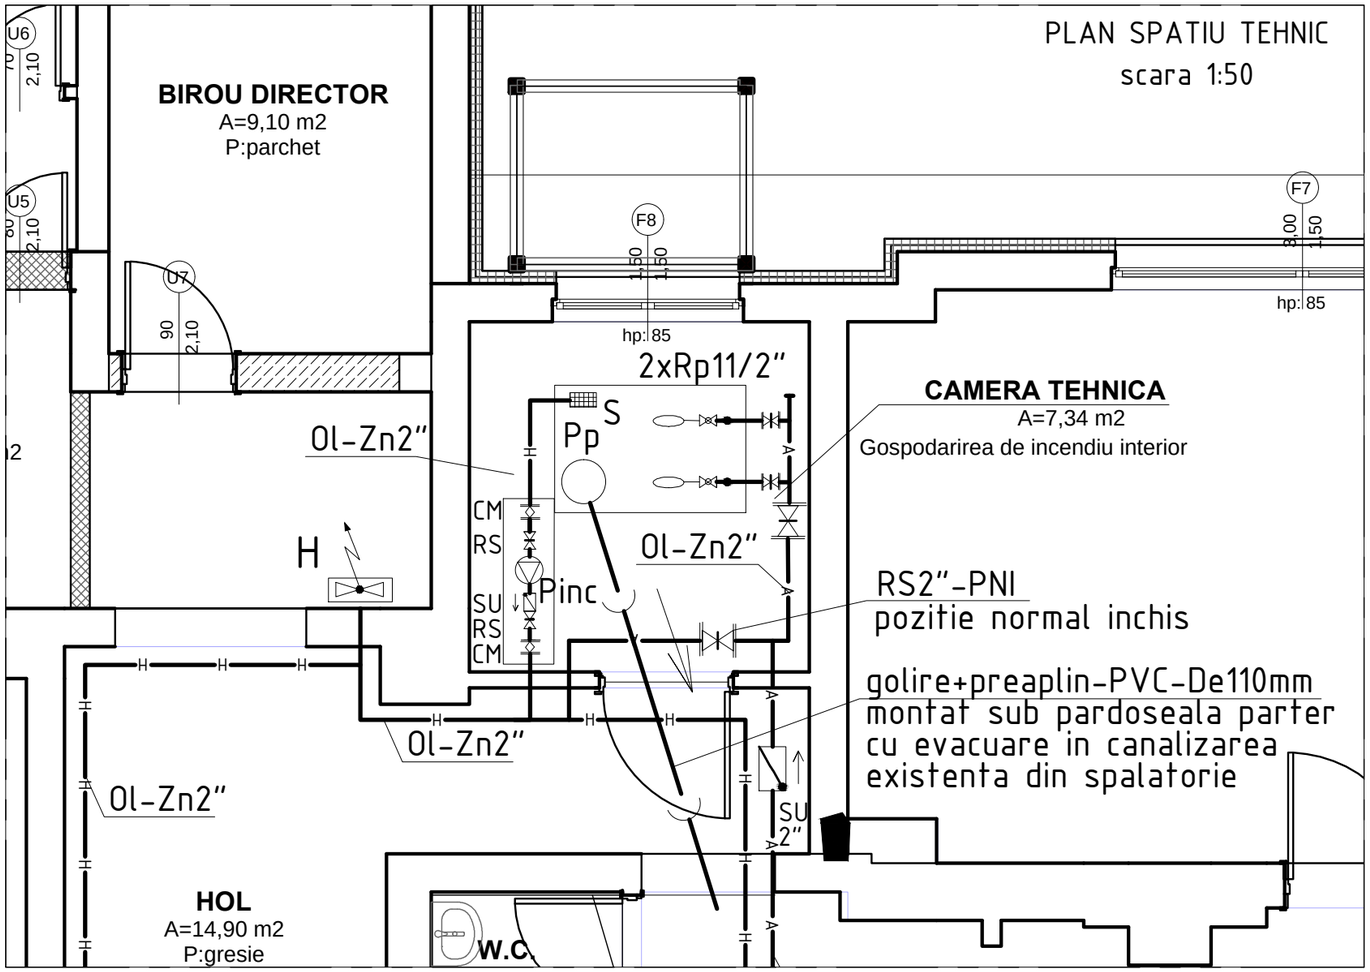

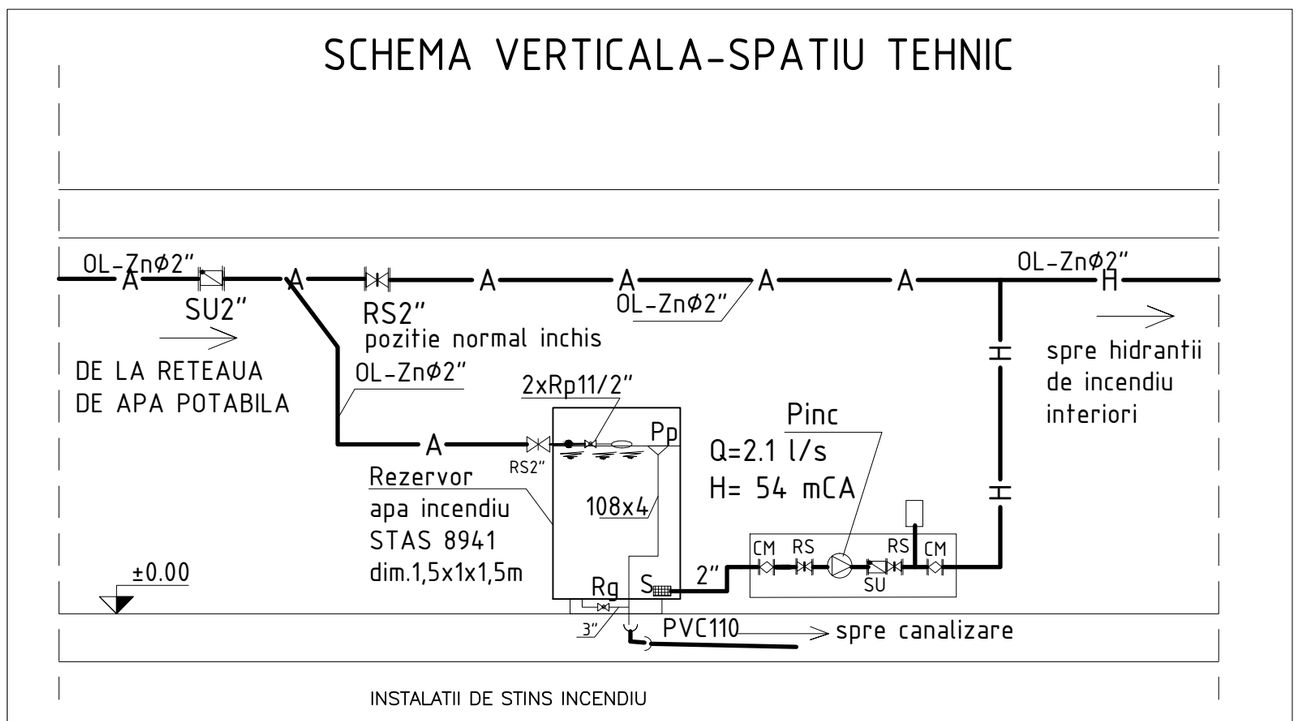

LEGENDA

A	Conducta alimentare cu apa potabila de la reteaua publica
H	Conducta apa de incendiu
Hi	Hidrant de incendiu interior echipat cu furtun plat pe tambur, avand diametrul interior Di 52mm,lungimea L=20m, si teava de refulare universala cu diametrul duzei de refulare de 12mm, asigurand un jet compact de 10m la un debit de 2.1 l/s
RS	Robinet cu sertar
Pinc	Modul pompare pentru apa incendiu pentru hidrantii interiori avand urmatoarele caracteristici hidraulice: Q=2.1 l/s si H=40 mCA (parametrii tehnici cf. fisa tehnica nr.1)
Rg	Robinet golire
Pp	Palnie preaplin
Rp	Robinet cu plutitor
S	Sorb
SU	Supapa sens unic
CM	Compensator anti-vibratii cu flanse
PTE	Piesa trecere etansa cf. detalii tip IPCT

NOTA:

* Conductele de distributie apa de stins incendiu se vor monta pe consola sudata pe stalpi conform detaliu tip IPCT Sa catalog Dc-1 vol.1b grupa DC-70/610-2 suporti tip SCM9
* Conductele montate pe traverse se vor aseza pe suporti glisanti conf.detaliu tip 65/510 G7.
* La trecerea conductelor de apa prin pereti antifoc se vor monta in pod obligatoriu piese de trecere etansa executat coform detaliu tip IPCT/91 grupa PSI-DC-170/011; 170/012-TC-I-1-2
* Cutia (nisa) hidrantilor vor fi montata la 1.1 m inaltime
* Robinetii hidrantilor se va monta la 1.5m de la pardoseala.
* Debitul instalatiei de la un hidrant este 2.1l/sec.

* Categoria de importanta a constructiei : "C" normala
* Clasa de importanta a constructiei : "II"

Verificator/ expert:	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr. /Data

Proiectant general :P.F.A. KLOSZ BALINT F26/491/2003 Proiectant de specialitate- Instalatii stingere cu apa a incendiilor : S.C. EXPERT S.R.L.	REZERVOR DE ACUMULARE, STATIE DE POMPARE SI HIDRANTI INTERIORI PENTRU STINGEREA INCENDIILOR LA GRADINITA nr.15 Amplasament: mun.Tg.Mures str.MIHAI VITEAZUL nr.28 Beneficiar: MUNICIPIUL TG.MURES		Pr. Nr. 375/2018 Faza: P.T.
Desenat: ing.Klosz Balint Proiectat: ing.Bende Katalin	Scara: 1:50 03.2018	PLAN SI SCHEMA VERTICALA SPATIU TEHNIC INSTALATII STINS INCENDIU CU REZERVOR SI GRUP POMPARE DE INCENDIU	Planşa: H/4